



KUPAX00WLW5Y

**Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení vodního hospodářství**

Spis. zn.: SpKrÚ 89979/2020/OŽPZ
Č.j.: KrÚ 9384/2021
Vyřizuje: Ing. Drahomíra Brúnová
Telefon: 466 026 476
E-mail: drahomira.brunova@pardubickykraj.cz
Datum: 29. 1. 2021

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), podle ustanovení § 66 odst. 1), 2) a ustanovení § 67 odst. 3 vodního zákona, na návrh správce významného vodního toku Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 70890013,

oznamuje

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

v souladu s ust. § 172 správního řádu

- I.
stanovení aktualizace rozsahu záplavového území (dále jen ZÚ) významného vodního toku Březná IDVT 10100154 v úseku ř.km 19,567 - 26,524, km 26,704 - 26,813, v k.ú. Tatenice, Cotkyně, Mlýnský Dvůr, Mlýnice u Červené Vody, Bílá Voda, Červená Voda a Moravský Karlov,
- II.
vymezení aktivní zóny záplavového území (dále jen AZZÚ) významného vodního toku Březná IDVT 10100154 v úseku ř.km 19,567 - 26,524, km 26,704 - 26,813, v k.ú. Tatenice, Cotkyně, Mlýnský Dvůr, Mlýnice u Červené Vody, Bílá Voda, Červená Voda a Moravský Karlov,
- III.
stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu záplavového území (dále jen ZÚ) významného vodního toku Březná IDVT 10100154 podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení v úseku ř.km 19,567 - 26,524, km 26,704 - 26,813, v k.ú. Tatenice, Cotkyně, Mlýnský Dvůr, Mlýnice u Červené Vody, Bílá Voda, Červená Voda a Moravský Karlov,

Krajský úřad stanoví v k.ú. Tatenice, Cotkyle, Mlýnický Dvůr, Mlýnice u Červené Vody, Bílá Voda, Červená Voda a Moravský Karlov pro záplavové území mimo aktivní zónu následující podmínky:

1. Skladovat odplavitelný materiál lze pouze za podmínek takového zabezpečení, aby nemohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku a tím k omezení nebo jiné změně odtokových poměrů.
2. Skladovat jakýkoliv materiál ve velkém množství lze pouze v případě, že neovlivní negativně odtokové poměry.
3. Skladovat vodě závadné látky je možné pouze tehdy, pokud budou zabezpečeny proti úniku tak, aby v případě záplavy nemohly kontaminovat povrchové a podzemní vody.
4. Nová výstavba liniových objektů (např. *oplocení pozemků, komunikace, cyklostezky*) je možná pouze za podmínky, že existence takové stavby nezpůsobí negativní ovlivnění odtokových poměrů.
5. Novou výstavbu objektů, v nichž se trvale hromadně zdržují lidé např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd. povolit pouze ve výjimečných případech a za podmínky zajištění dostatečných protipovodňových opatření a evakuačních opatření.
6. Veškerá nová výstavba musí splňovat požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (*materiál, zabezpečení stavby, situování objektu v lokalitě, umístění vnitřního vybavení, apod.*) tak, aby byla minimalizována možnost vzniku škod na majetku, zdraví a životech lidí i zvířat. Doporučuje se neumísťovat podsklepené objekty.

Jedná se o návrh aktualizace ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Březná, který vypracovalo Povodí Moravy, s.p. Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací v letech 2013- 2020 na základě nového geodetického zaměření toku (roku 2013 – 2019) a aktuálních hydrologických podkladů od Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Ostrava.

Průběh hladin pro průtoky jednoleté, pětileté, desetileté, dvacetileté, padesátileté a stoleté vody byl proveden výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE 11. Matematickým modelem je popsán průtok korytem toku Březná včetně souvisejících inundací a veškerých objektů na toku.

Krajskému úřadu Pardubického kraje byly pro stanovení ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Březná předloženy žadatelem následující podklady:

- Žádost o stanovení aktivní záplavové zóny významného vodního toku Březná v ř.km 19,567 – 26,524, km 26,704 – 26,813 (Pardubický kraj) ze dne 3. 12. 2020.
- Situace ZÚ a AZZÚ vodního toku Březná ř.km 0,000 – 26,816 v měřítku 1:10 000, průvodní zpráva s fotodokumentací, příčné a podélné profily.
- CD s digitálními daty včetně mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňového ohrožení a mapy záplavového území,
- Posouzení účinku VD Hoštejn na Březné

Po zkompletování podkladů nutných pro stanovení aktualizace rozsahu ZÚ a vymezení AZZÚ významného vodního toku Březná předložil Krajský úřad Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb. a ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) dopisem

pod č.j. KrÚ 92162/2020 ze dne 14. 12. 2020 návrh rozsahu ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Březná dotčeným orgánům k projednání. Zároveň byla v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona stanovena dostatečná lhůta, do které bylo možné k návrhu rozsahu záplavového území uplatnit připomínky.

Ve stanovené době obdržel krajský úřad vyjádření Obce Cotkyně, ve kterém sděluje, že nemá připomínky k návrhu nového záplavového území významného vodního toku Březná. Dále krajský úřad obdržel vyjádření Městského úřadu Králíky, odboru životního prostředí, vodoprávní úřad, ve kterém sděluje, že nemá připomínky k návrhu nového záplavového území (včetně vymezení AZZÚ) významného vodního toku Březná v úseku ř. km 19,567 - 26,524 a 26,704 - 26,813 a navrhuje pro záplavové území mimo aktivní zónu stanovit výše uvedené podmínky.

Další námítky ani připomínky od dotčených orgánů nebyly uplatněny.


Krajský úřad Pardubického kraje upozorňuje, že umístování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu dle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, k návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství písemné připomínky, **ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.** Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.


Do podkladů pro stanovení ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Březná lze nahlédnout u odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje, v úřední dny (pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin). V ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

Příloha:

Přehledná situace záplavového území významného vodního toku Březná v měřítku 1 : 100 000.

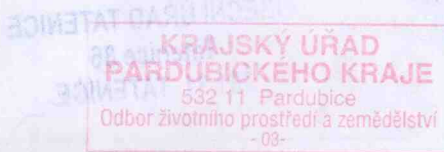

Otisk úředního razítka


Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
Ing. Jana Hroudová
v zastoupení

Obdrží přes DS:

MěÚ Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad
MěÚ Králíky, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad
MěÚ Lanškroun, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad
MěÚ Lanškroun, odbor stavební úřad
Obec Tatenice, Tatenice 86, 561 31 Tatenice + **výtisk k vyvěšení a vrácení**
Obec Cotkytle, Cotkytle 3, 561 32 Cotkytle + **výtisk k vyvěšení a vrácení**
Obec Červená Voda, Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda + **výtisk k vyvěšení a vrácení**

Na vědomí:

Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Dalším účastníkům řízení je návrh opatření obecné povahy doručen veřejnou vyhláškou vyvěšenou **po dobu 15 dnů**:

- na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup
- na úřední desce Obecního úřadu Tatenice
- na úřední desce Obecního úřadu Cotkytle
- na úřední desce Obecního úřadu Červená Voda

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou. Dnem vyvěšení je dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (tj. na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje)


Zároveň uvedený úřad žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis úřadu).

vyvěšeno na úřední desce dne: 4.2.2021
(bude vyvěšeno 15 dní)

sejmuto dne: 19.2.2021

razítko, podpis

OBECNÍ ÚŘAD TATENICE
Tatenice 86
561 31 TATENICE

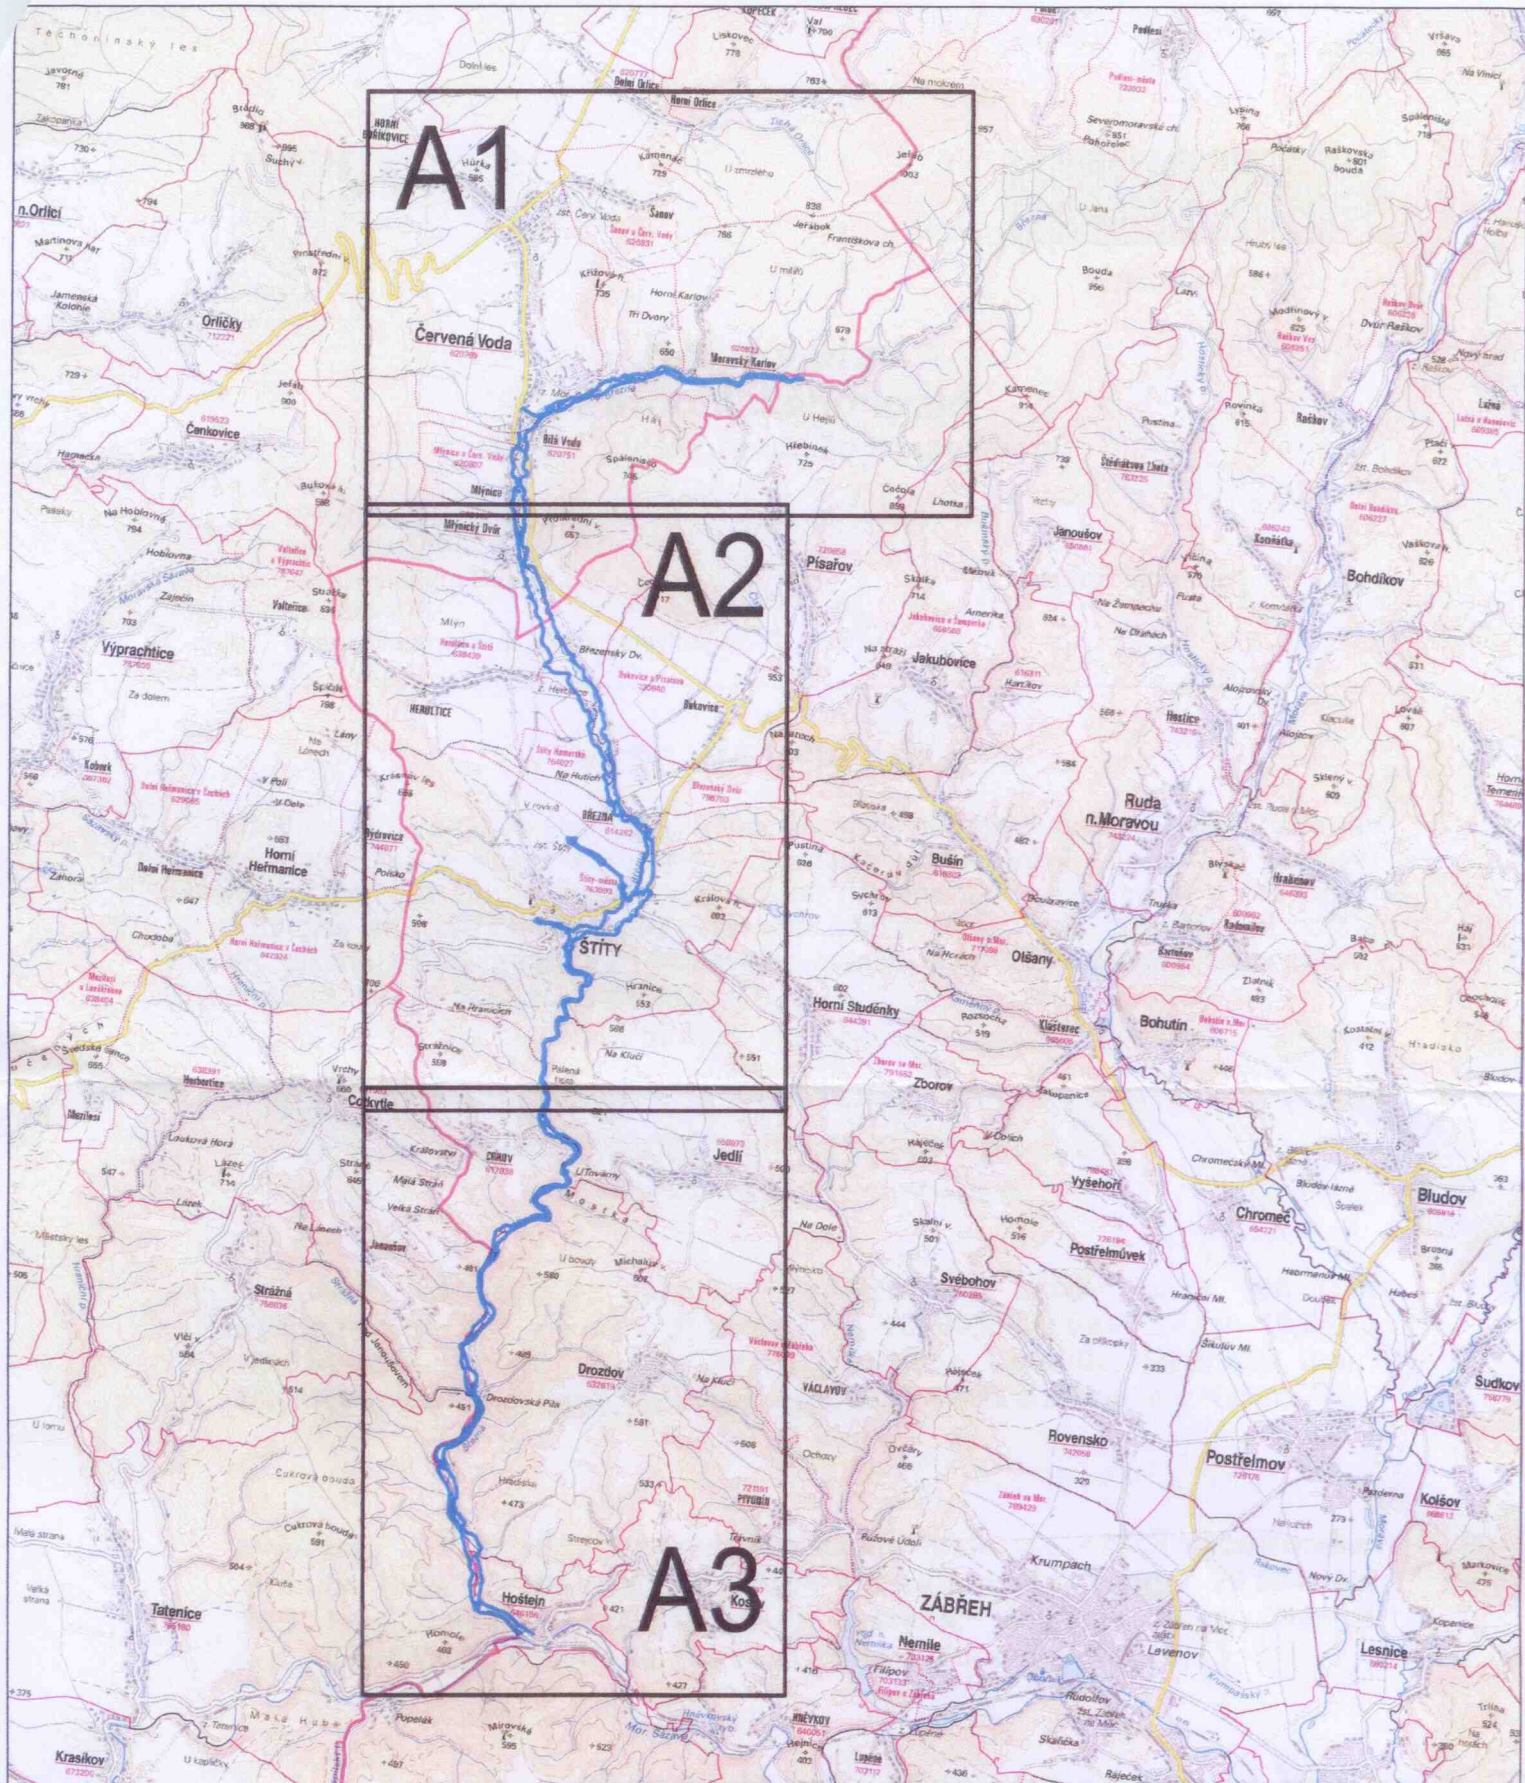

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VED. ÚTVARU	POVODÍ MORAVY	
ING. GIMUN	ING. GIMUN	ŽENÍŠKOVÁ	ING. JELÍNKOVÁ	ředitelství s.p.	
	ŽENÍŠKOVÁ			BRNO, DŘEVAŘSKÁ 11	
KRAJ : OLOMOUCKÝ, PARDUBICKÝ				FORMÁT	
OBJEDNATEL - INVESTOR : POVODÍ MORAVY, s.p., DŘEVAŘSKÁ 11, BRNO				DATUM	2020
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ TOKU BŘEŽNÁ KM 0,000 - KM 26,816				ÚČEL	STUDIE
				ČÍSLO ZAKÁZKY	S-2016/001
				ČÍSLO KOPIE	
KLADOLIST				VÝŠKOVÝ SYSTÉM	B.P. V.
				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				1:100 000	A.